


Zeta Energy doo

Glavica bb Danilovgrad

30.10.2024.godine

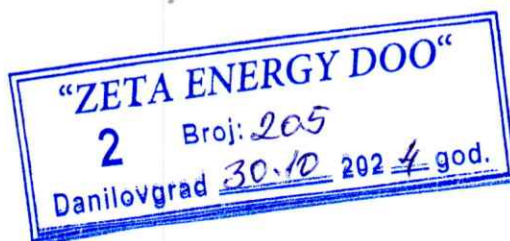

U skladu sa članom 4 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki, postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih djelova za male hidroelektrane, Službenik za javne nabavke objavljuje:

Odgovor na pitanje zainteresovanog lica

Pitanje 1:

Poštovani, Molimo pojašnjenje za poziciju 4 „Hidraulični ventil brzog zatvaranja” (nije dat proizvođač...), mora da se tačno definiše kako sledi: 1. Kod Rexroth ventila „WMR..ne ide isporuka davača položaja razvodnika (verovatno se to smatra senzorom) posebno, tj. davači su integrisani u sklopu ventila (sastavni su deo ventila). 2. Obe ispod date oznake su neprepoznatljive u sistemu (i od ventila i od senzora). U prilogu šaljem aktuelni Rexroth katalog za ručne razvodnike serije 5X, RE 22280 i dodatno katalog za ventile sa davačima položaja RE 24830 (videti str. 14 za WMR razvodnike) Moguće je nadziranje položaja A, B ili pak centralnog položaja razvodnika (u zavisnosti od hidrauličkog simbola). 3. Kod hidr. simbola u ovom slučaju D moguće je nadziranje položaja A ili B, pošto se radi o dvopoložajnom ručnom razvodniku. Pogledajte za simbol D na 4. strani kataloga RE 22280 i javite za koji položaj vam je potrebno nadziranje, tj. davač položaja A ili B (a ili b). Posle odgovora na ovo pitanje ponudio bi se odgovarajući ventil. Moguće Rexroth oznake sa davačem položaja su: 4WMR 6 D5X/QMAG24 (nadziranje položaja „a”) ili 4WMR 6 D5X/QMBG24 (nadziranje položaja „b”) Molimo da nam potvrdite koji od ova dva modela vam odgovara. • Uz ventil sa davačem posebno se nudi i isporučuje konektor za davač položaja: ugaoni, pravi, sa ili bez pertlovanog kabla (na pr. l=5m) prema kat. RE 08006. Proverite i javite da li treba dodatno da se nudi konektor ako treba, koji tip

Odgovor 1:

Poštovani,

Primili smo zahtjev od Vas i veoma smo zahvalni na predlozima, katalogima i interesovanju.

Oznaka ventila 4WMR6 D32/MA (imam i sliku ventila) je skinuta direktno sa ventila, a predmetni ventil je Poljskog proizvođača PONAR Wadowice, te zbog toga su Vam vjerovatno bile neprepoznatljive oznake u sistemu.

Od ovog proizvođača imamo samo ove ventile koji nam služe kao zaštita od "pobjega" mašine, a svi ostali dijelovi hidrauličnog sistema su nam upravo od Bosch Rexroth-a i Hydac-a.

Ponudeni ventil sa senzorom položaja po svemu što ja mogu da vidim je odgovarajući, a senzor nadzire poziciju "a" kad je ventil otpušten da bi nam na sistemu signaliziralo da je mehanička zaštita aktivna.

Što se tiče drugog djela pitanja za konekciju, kod nas je već izveden konektor M12 sa 4 pina, te nam konektor nije potreban u ovom slučaju.

Želim da napomenem da ventil koji je već ugrađen je blago prilagođen na vrhu. Umjesto rolera je umetnuta zakačka koja ventil drži u nategnutom položaju. Pretpostavljam da se upravo zbog ovih blagih modifikacija izvođač radova odlučio upravo za PONAR-ove ventile.

Službenik za javne nabavke

Mirko Bjelica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mirko Bjelica', is written over a horizontal line.