



VODOVOD I KANALIZACIJA
UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI
D.O.O. TUZI / SH.P.K TUZ

D.O.O. VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI

SH.P.K. UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI TUZ

Broj/Numri: 1800/24
Tuzi/Tuz, 20.11.2024.

CRNA GORA

OPŠTINA TUZI

Sekretarijat za urbanizam

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Prilijeno/Pranuar: <u>20.11.2024</u>				
Org. jed./ Njesia org.	Klas. znak/ Shenja klas.	Redni broj/ Numri render	Prilog/ Shtojcë	Vrijednost/ Vlera
07	332	7574/3	4	—

“Vodovod i kanalizacija Tuzi” d.o.o, postupajući po zahtjevu **Sekretarijata za urbanizam Opštine Tuzi**, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za urbanizam Opštine Tuzi, broj 07-~~032~~24-7574/1 od 05.11.2024. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za objekat od opšteg interesa – most na rijeci Cijevni, na djelovima katastarskih parcela: 3492/2, 3492/3, 131 KO Tuzi i 1354 i 2897 KO Dinoša, u zahvatu PUP-a Podgorice, investitora Opštine Tuzi** (prema Odluci predsjednika Opštine Tuzi, sa elementima urbanističko-tehničkih uslova, broj 01-332/24-7450/3 od 31.10.2024. godine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju:

Priloženi geometrijski atributi vodovodnih šahtova odnose se na osovину poklopca šahta, a ne na položaj cijevi. Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno.

Prilikom rekonstrukcije predmetnog mosta, voditi računa o postojećim i planiranim cjevovodima i priključima na isti. Kote poklopaca šahtova vodovoda, fekalne i atmosfertske kanalizacije prilagoditi niveleti rekonstruisanog mosta. Postojeći vodovod PEVG DN160mm prelazi postojećim mostom preko rijeke Cijevne. Vodovod smjestiti u kasetu za smještaj instalacija i koja će biti pristupačna za moguću intervenciju. Kote poklopaca šahtova vodovoda prilagoditi niveleti rekonstruisanog mosta.

Sve prikazati na preglednoj situaciji u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faze projekta.

Hidrante za protivpožarnu zaštitu, ukoliko se predviđaju, uraditi u svemu prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. list SFRJ 3/91”), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u slučaju ako ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti na dostupnom mjestu. Ispred hidranta predvidjeti ugradnju zatvarača u šahtu.

Ukoliko se predviđaju javne česme ili hidranti za zalivanje zelenih površina, obavezno predvidjeti šaht sa vodomjerom za mjerenje utroška vode, minimalnih dimenzija svijetlog otvora 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.


Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi **isključivo** "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. po zahtjevu korisnika.

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18).

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Obradila: Ljiljana Mićanović




Izvršni direktor,

Ilir Camaj



SITUACIJA GRADSKOG MREŽE

- POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA
- POSTOJEĆI VODOVODNI [AHTOVI]

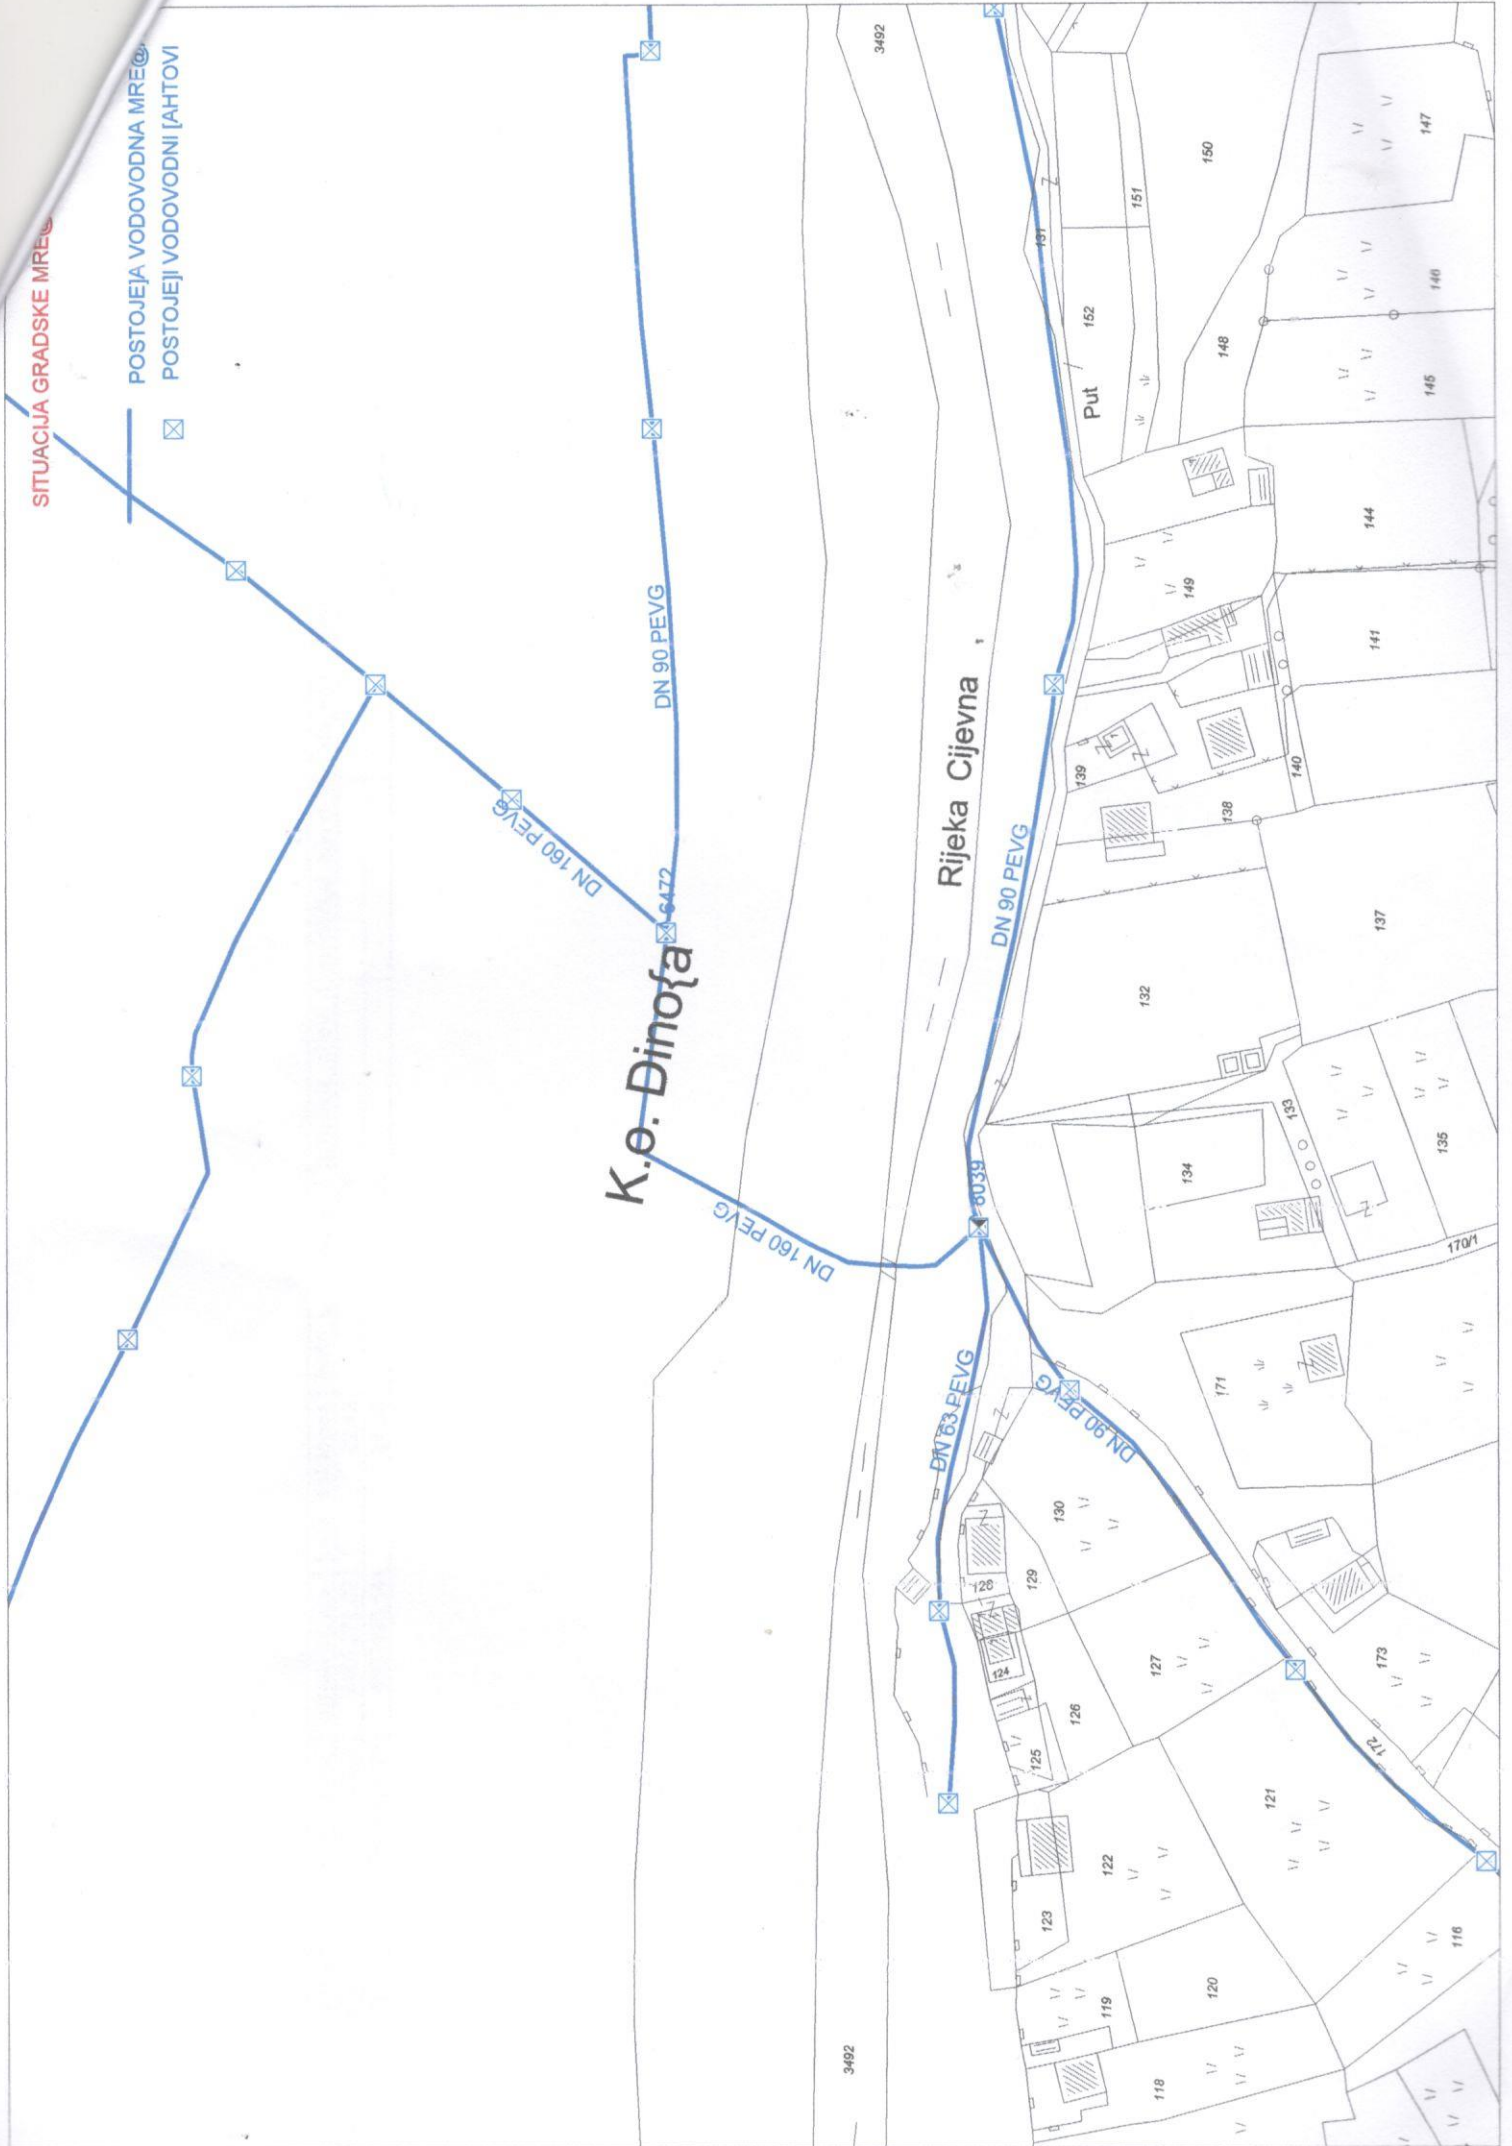

broj_cvora	y_koordinata	x_koordinata	kota_poklopca	kota_vrha_cijevi_1	precnik_cijevi_1	materijal_cijevi_1	kota_vrha_cijevi_2
6472	6610885.49	4697278.02	82.43	0.00			0
8039	6610806.91	4697195.54	84.66	0.00			0

broj_cvora	y koordinata	x koordinata	kota_poklopca	kota_vrha_cijevi_1	precnik_cijevi_1	materijal_cijevi_1	kota_vrha_cijevi_1	kota_vrha_cijevi_2
6472	6610885.49	4697278.02	82.43		0.00			0
8039	6610806.91	4697195.54	84.66		0.00			0