

Prijeto	11.07.2025			
Opis	Ud.	Klasif. znak	Redni broj	Prilog
05		332/25	423/3	
				Vrijednost

Broj: 30-20-02- 5840
Od: 09.07 2025. godine

PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Baja Pivljanina br. 2, Cetinje

Rješavajući po vašem zahtjevu br. **05-332/25-993** od **23.06.2025.** godine (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-5551** od **30.06.2025.** godine), podnijetom u postupku donošenja Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za postavljanje servisnih objekata-stubova za potrebe video nadzora javnih površina na teritoriji Prijestonice Cetinje, izdaju se:

USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedene objekte definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Na lokacijama na kojima je planirano postavljanje predmetnih servisnih objekata-stubova za potrebe video nadzora javnih površina, postoje **podzemni 35kV i 10kV kablovski vodovi i nadzemni (vazdušni) 35kV dalekovod i njihov položaj je predstavljen na Situacionom planu (Katastar podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda)** sačinjenom od strane CEDIS-a , koji dostavljamo u prilogu i koji je sastavni dio ovih uslova.

Prije početka radova na postavljanju servisnih objekata-stubova za potrebe video nadzora javnih površina, investitor je u obavezi da kontaktira stručne službe CEDIS-a kako bi se na licu mjesta utvrdilo postojanje podzemnih kablovskih vodova naponskog nivoa 0,4kV, te u slučaju njihovog postojanja izvršilo obelježavanje istih.

Eventualno izmještanje podzemnih i nadzemnih instalacija, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica
Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica


Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



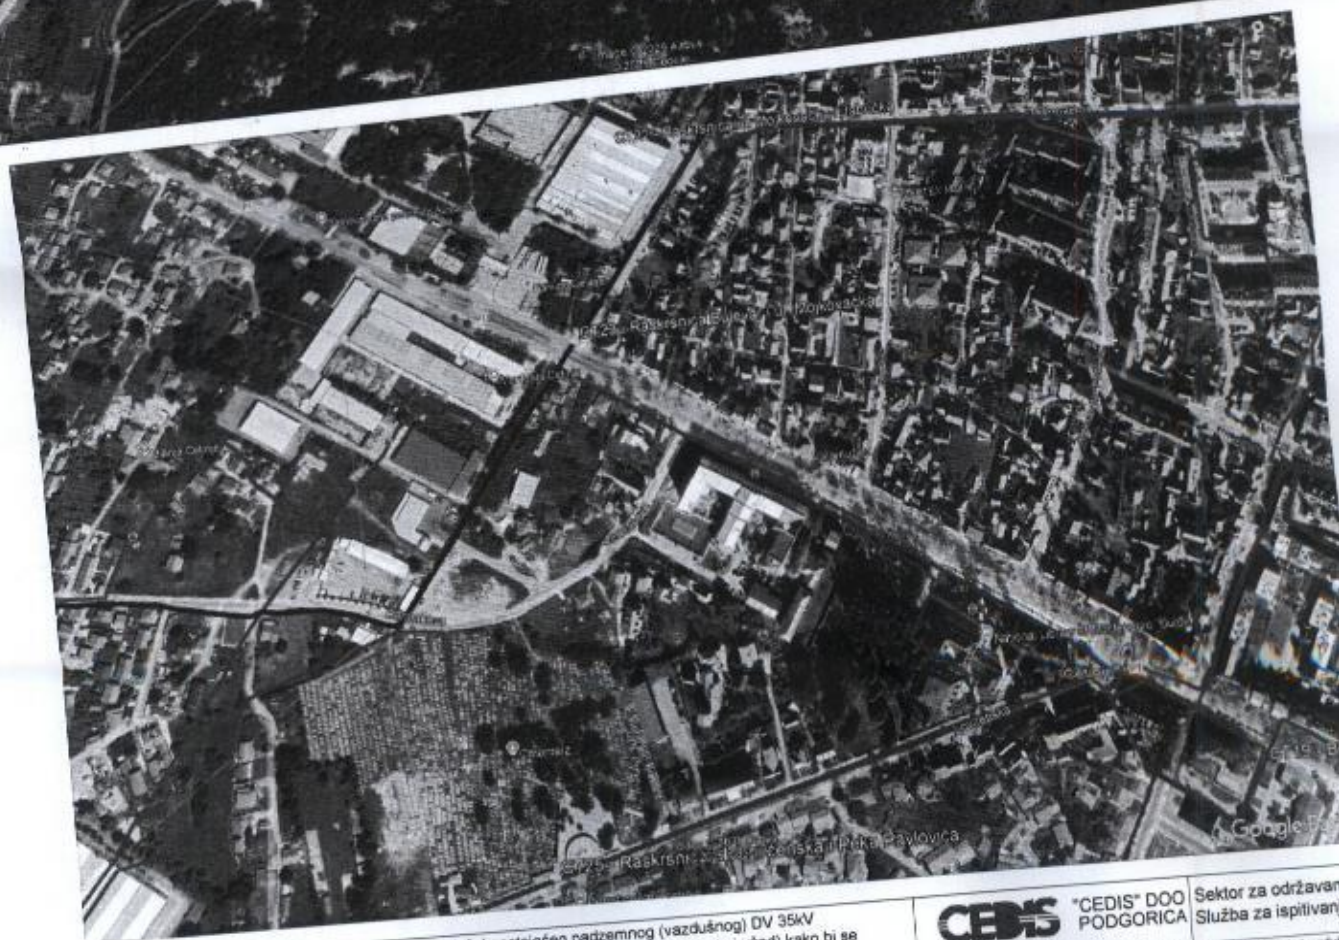

LEGENDA

- Podzemni kablovski vod 35kV
- Podzemni kablovski vod 10kV
- Nadzemni (vazdušni) 35kV DV

Položaj postojećeg nadzemnog (vazdušnog) DV 35kV potrebno geodetski snimiti (stubna mjesta i užad) kako bi se Projektom definisala sigurnosna udaljenost.

Molim Vas da prije početka radova OBAVEZNO kontaktirate šefa službe, dipl.el.inž. Ivana Đukića (067/640-644) ili spec.inž.geod. Zorana Minića (067/255-330), kako prilikom građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja podzemnih elektro-energetskih instalacija.

Pozicija objekata-stubova preuzeta od Prijestonice Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Od prikazane trase postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova, lijevo i desno po 0.50m je koridor elektro-energetskih instalacija.

Prikazani podzemni 35kV i 10kV kablovski vodovi služe u informativne svrhe, prije izvođenja radova nas kontaktirajte kako bi se na licu mjesta obilježila pozicija istih.


CEDIS
CEDIS DOO
PODGORICA

Sektor za održavanje
Služba za ispitivanje

Katastar podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda
Položaj postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda
za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - postavljane komunalno servisnih objekata-stubova za potrebe uspostavljanja video nadzora javnih površina na teritoriji Prijestonice Cetinje

SITUACIONI PLAN - Prilog zahtjeva -

Crtač:	Potpis: <i>KRSTAJIĆ</i>
Rukovodilac sektora Sreten Krstajić, dipl.el.inž.	Potpis: <i>S</i>
Šef službe Ivan Đukić, dipl.el.inž.	Potpis: <i>M</i>
Geodeta Zoran Minić, spec.inž.geod.	
Datum: Jun 2025.	Razmjera: GoogleEarth

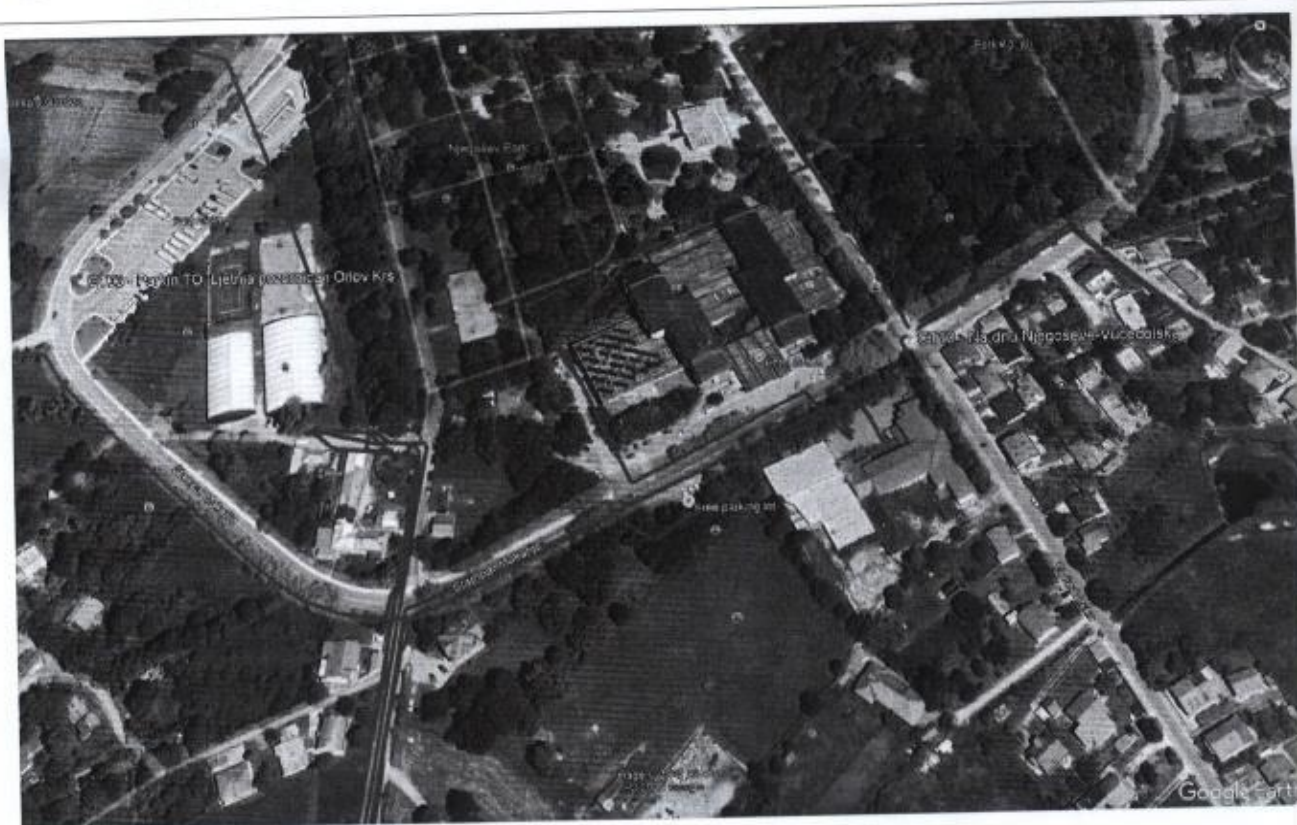

Položaj postojećeg nadzemnog (vazdušnog) DV 35kV potrebno geodetski snimiti (stubna mjesta i užad) kako bi se Projektom definisala sigurnosna udaljenost.

Molim Vas da prije početka radova OBAVEZNO kontaktirate šefa službe, dipl.el.inž. Ivana Đukića (067/640-644) ili spec.inž.geod. Zorana Minića (067/255-330), kako prilikom građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja podzemnih elektro-energetskih instalacija.

Pozicija objekata-stubova preuzeta od Prijestonice Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Od prikazane trase postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova, lijevo i desno po 0.50m je koridor elektro-energetskih instalacija.

Prikazani podzemni 35kV i 10kV kablovski vodovi služe u informativne svrhe. 48h prije izvođenja radova nas kontaktirati kako bi se na lice mjesta obilježila pozicija istih.

LEGENDA

- Podzemni kablovski vod 35kV
- Podzemni kablovski vod 10kV
- Nadzemni (vazdušni) 35kV DV



"CEDIS" DOO
PODGORICA

Sektor za održavanje 20kV i 35kV.
Služba za ispitivanje u TS i kablova

Katastar podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda:
Položaj postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda
za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - postavljane komunalno servisnih objekata-stubova za potrebe uspostavljanja video nadzora javnih površina na teritoriji Prijestonice Cetinje

Crtič:

SITUACIONI PLAN - Prilog zahtjeva -

Rukovodilac sektora:

Sreten Krstajić, dipl.el.inž.

Potpis:

KRSTAJIĆ Sreten

Šef Službe:

Ivan Đukić, dipl.el.inž.

Potpis:

Đukić

Geodeta:

Zoran Minić, spec.inž.geod.


Potpis:

Minić

Datum: Jun 2025.

Razmjera: GoogleEarth

Broj priloga: 3.



Broj priloga: 4

Ukoliko se predmetni objekti postavljaju u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ" br. 65/88, "Službeni list SRJ" br. 18/92) i odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22).

U postupku priključenja predmetnih objekata na distributivni sistem električne energije, koji se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 028/25 od 19.03.2025), a nakon izrade projektne dokumentacije, nadležna služba CEDIS-a definiše Tehničke uslove za priključenje (mjesto priključenja, mjesto i način mjerenja).

Prilog:

- Situacioni plan (Katastar podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda) sačinjen od strane CEDIS-a



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90





Položaj postojećeg nadzemnog (vazdušnog) DV 35kV potrebno geodetski snimiti (stubna mjesta i užad) kako bi se Projektom definisala sigurnosna udaljenost.

Molim Vas da prije početka radova OBAVEZNO kontaktirate šefa službe, dipl.el.inž. Ivana Đukića (067/640-644) ili spec.inž.geod. Zorana Minića (067/255-330), kako prilikom građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja podzemnih elektro-energetskih instalacija.

Pozicije objekata-stubova preuzeta od Prijestonice Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Od prikazane trase postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova, lijevo i desno po 0.50m je koridor elektro-energetskih instalacija.

Prikazani podzemni 35kV i 10kV kablovski vodovi služe u informativne svrhe, 48h prije izvođenja radova nas kontaktirati kako bi se na lice mjesta obilježila pozicija istih.

LEGENDA

- Podzemni kablovski vod 35kV
- Podzemni kablovski vod 10kV
- Nadzemni (vazdušni) 35kV DV



"CEDIS" DOO
PODGORICA
Sektor za održavanje 20kV i 35kV,
Služba za ispitivanje u TS i kablova

Katastar podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda.
Položaj postojećih podzemnih 35kV i 10kV kablovskih vodova i nadzemnih (vazdušnih) 35kV dalekovoda
za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - postavljane komunalno servisnih objekata-stubova za potrebe uspostavljanja video nadzora javnih površina na teritoriji Prijestonice Cetinje

SITUACIONI PLAN - Prilog zahtjeva -	
Crtač:	
Rukovodilac sektora: Sreten Krstajić, dipl.el.inž.	Potpis: <i>Krstajić Sreten</i>
Šef Službe: Ivan Đukić, dipl.el.inž.	Potpis: <i>Đukić Ivan</i>
Geodeta: Zoran Minić, spec.inž.geod.	Potpis: <i>Minić Zoran</i>
Datum: Jun 2025.	Razmjera: GoogleEarth
	Broj priloga: 2.