


Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.
Broj: 1502
Mjesto i datum: Podgorica, 06.02.2023. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od dana 18.01.2023.god. za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.


Pitanje br.1: U osnovama Elaborata zaštite od požara su prikazane požarne otpomosti zidova na granicama PP sektora ali nijesu prikazana PP vrata u tim zidovima.

Naime, na slikama vidimo osnovu prizemlja kod Doma zdravlja gdje su oko lifta (2') zidovi sa vatrootpomoscju na požar od 120 minuta dok vrata na granici PP sektora kao sto vidimo nijesu PP.

Da li je napravljen ne namjeran propust ili nema PP vrata u PP zidovima?

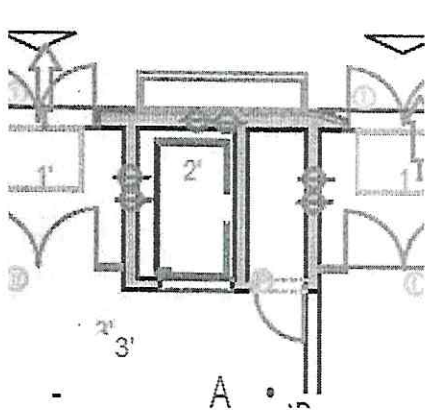

Slika br.1. Elaborat ZOP

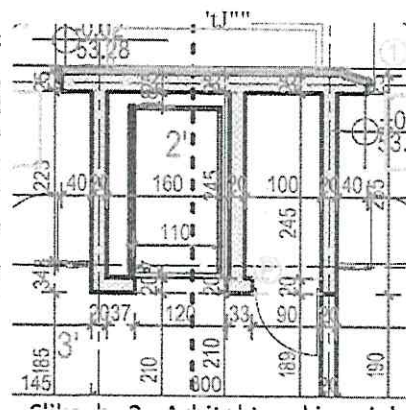

Slika .br.2 -Arhitektonski projekat

PROJEKCIJA			
vrsta	L	P	Z
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

Slika .br.3-Seme bravarije

Odgovor: "Na crtežu je prikazana protivpožarna otpornost liftova ali lift nije poseban PP sektor, tako da tu ne trebaju PP vrata"

Pitanje br.2: Pozicijom 1212 trazi se:"Premazivanje kablova zastitnom pozarnom masom (materijalom otpornim na pozar), najmanje u dva sloja, u duzini od 2 metra sa obje strane protivpozarnog zida i na svakih 5 metara duzine kablova."

Molimo vas da nam razjasnite sta podrazumijevate pod "na svakih 5 metara duzine kablova" i koja je svrha premazivati kablove na svakih 5 metara kroz PP sektor?

Odgovor na pitanje 2 će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

KOMISIJA:

-Vera Medojević Vera Medojević
-Milić Popović Milić Popović
-Luka Perić Luka Perić
-Nevenka Radulović OPRAVDANO ODPUTAO
-Zdenka Perović Zdenka Perović